

**Energetikai minőségtanúsítvány összesítő**

Épület: rendelő épület  
7981 Nemeske belterület  
Hrsz: 110/5

Megrendelő: Nemeske Község Önkormányzata  
7981 Nemeske, Fő utca 3

Tanúsító: Gyöngyi József  
7900 Szigetvár, Turbéli u. 62/B.  
regisztrációs szám: TÉ-02-0289

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

59.4 kWh/m<sup>2</sup>a

Követelményérték (viszonyítási alap):


154.5 kWh/m<sup>2</sup>a

Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

38.4 %

**Energetikai minőség szerinti besorolás:**  
vonatkozó követelményeknek megfelelő)

**BB** (Közel nulla energiaigényre)

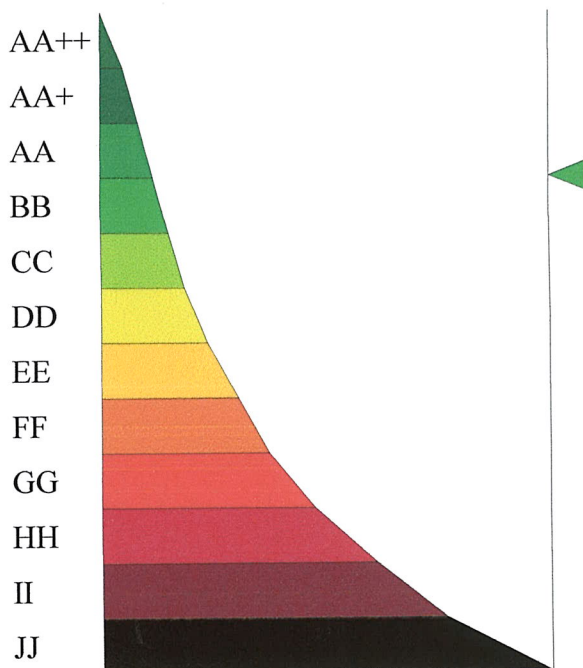

A tanúsítás oka: pályázathoz

Épület védettsége: Nem védett

Az épület építési ideje 1971.

Az épület utolsó jelentős felújításának ideje 2003.

Épület fűtött szintjeinek száma: 1

A tanúsítvány az egyszerűsített számítási módszerrel készült.

Tanúsítvány azonosító tanúsítónál: ET-A0162-2

Kelt: 2016.05.02.

NET-INVEST 2002 BT.  
7900 Szigetvár, Turbéli u. 62/B.  
Tel.: 06/20 9576-530  
Adószám: 21159587-T-02

Aláírás

\\FOGEP\Munka\Épületenergetika\2016\Nemeske orvosi rendelő\rendelő épület energetika tervezett.wwp 2016.10.03.

**Szerkezet típusok:****ablak 2 új**

Típusa:	ablak (külső, fa vagy PVC)
Hőátbocsátási tényező:	1.10 W/m <sup>2</sup> K
Megengedett értéke:	1.15 W/m <sup>2</sup> K

**A hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Üvegezés g értéke:	0.522
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.:	0.330 m <sup>2</sup> K/W
Árnyékolás módja nyáron:	külső
Árnyékolás naptényezője nyáron:	0.100

**ablak 3 új**

Típusa:	ablak (külső, fa vagy PVC)
Hőátbocsátási tényező:	1.10 W/m <sup>2</sup> K
Megengedett értéke:	1.15 W/m <sup>2</sup> K

**A hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Üvegezés g értéke:	0.522
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.:	0.330 m <sup>2</sup> K/W
Árnyékolás módja nyáron:	külső
Árnyékolás naptényezője nyáron:	0.100

**ablak új**

Típusa:	ablak (külső, fa vagy PVC)
Hőátbocsátási tényező:	1.10 W/m <sup>2</sup> K
Megengedett értéke:	1.15 W/m <sup>2</sup> K

**A hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Üvegezés g értéke:	0.522
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.:	0.330 m <sup>2</sup> K/W
Árnyékolás módja nyáron:	külső
Árnyékolás naptényezője nyáron:	0.100

**ajtó 2 új**

Típusa:	ajtó (külső)
Hőátbocsátási tényező:	1.40 W/m <sup>2</sup> K
Megengedett értéke:	1.45 W/m <sup>2</sup> K

**A hőátbocsátási tényező megfelelő.****ajtó új**

Típusa:	ajtó (külső)
Hőátbocsátási tényező:	1.40 W/m <sup>2</sup> K
Megengedett értéke:	1.45 W/m <sup>2</sup> K

**A hőátbocsátási tényező megfelelő.****belső ajtó új**

Típusa:	ajtó (belső, fűtetlen tér felé)
Hőátbocsátási tényező:	1.40 W/m <sup>2</sup> K
Megengedett értéke:	1.45 W/m <sup>2</sup> K

**A hőátbocsátási tényező megfelelő.**